



Информация взята из технической документации 5511-636  
RU/09.2003/Rev. A1 техническое описание MULTICAL® CDE

## Вход данных/импульсный вход

Модуль снабжен коммуникационным разъемом для подсоединения, напр., устройства считывания на ручной терминал MULTITERM, или для постоянного подключения к компьютеру.

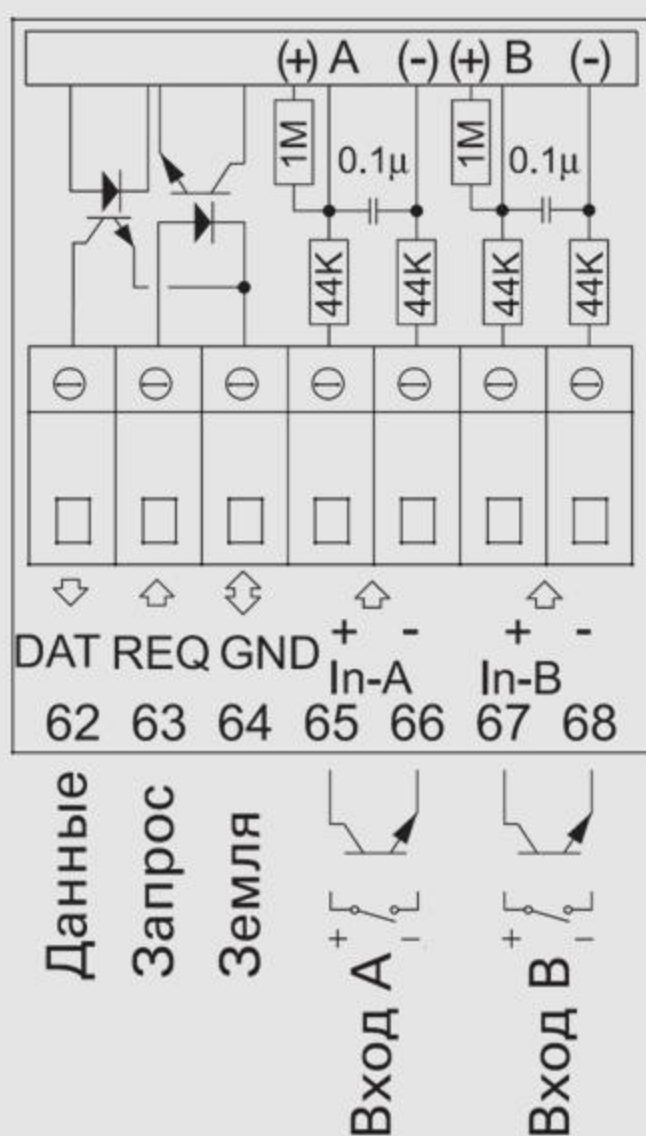

Коммуникационный разъем гальванически изолирован и имеет разъемы, требующие применения трехжильного кабеля тип № 66 99 105 или 66 99 106, чтобы адаптировать сигнал к уровню RS232 для считывания данных при помощи MULTITERM или их вывода на компьютер.